ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Tel. +45 72 24 59 00
Fax +45 72 24 59 04
Internet ww.etadanmark.dk

Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011

MEMBER OF EOTA

European Technical Assessment ETA-22/0613 of 2023/03/03

I General Part

Technical Assessment Body issuing the ETA and designated according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011: ETA-Danmark A/S	
Trade name of the construction product:	CELO cable and pipe fixings
Product family to which the above construction product belongs:	Power-actuated fastener for multiple use in concrete for non-structural applications
Manufacturer:	CELO FIJACIONES S.L. C/Rosselló, 7 08211 Castellar del Vallès (Barcelona) SPAIN Internet: www.celofixings.com
Manufacturing plant:	Plant 19
This European Technical Assessment contains:	21 pages including 17 annexes which form an integral part of the document
This European Technical Assessment is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, on the basis of:	EAD 330083-02-0601
This version replaces:	

Translations of this European Technical Assessment in other languages shall fully correspond to the original issued document and should be identified as such.

Communication of this European Technical Assessment, including transmission by electronic means, shall be in full (except the confidential Annexes referred to above). However, partial reproduction may be made, with the written consent of the issuing Technical Assessment Body. Any partial reproduction has to be identified as such.

This European Technical Assessment may be withdrawn by the issuing Technical Assessment Body, in particular pursuant to information by the Commission in accordance with Article 25(3) of Regulation (EU) No 305/2011.

II SPECIFIC PART OF THE EUROPEAN TECHNICAL ASSESSMENT

1 Technical description of product

The CELO cable and pipe fixings consists of the power-actuated fastener (CELO nails XHA) made of zinc plated steel and the fixture according to Annex A1 made of zinc plated steel, polyamide or HDPE. The power-actuated fasteners are driven in the concrete by using a gas-actuated fastening tool (CELO FORCE ONE). They are anchored in the concrete by sintering and mechanical interlock.
The product description is given in Annex A.

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European Assessment Document (hereinafter EAD)

The performances given in Section 3 are only valid if the fastener is used in compliance with the specifications and conditions given in Annex B.

The verifications and assessment methods on which this EAD is based lead to the assumption of a working life of the fastener of at least 50 years.

Technical Assessments are based on an assumed intended working life of the anchor of 50 years.

The indications given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer or Assessment Body, but are to be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected economically reasonable working life of the works.

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1)

Essential characteristic	Performance
Maximum service loads in non-cracked and cracked concrete	See Annex C1 to C6
Number of fixing points – n_1	$10 \leq n_1 \leq 100$
Uniform span between the fixing points	≤ 1m
Acceptable gaps (number of failure next to each other) for local failure	See Annex C1 to C6
Acceptable gaps (number of failure next to each other) for serviceability limit state	See Annex C1 to C6
Durability	Durability is ensured if the specifications of intended use according to Annex B are taken into account

3.2 Safety in case of fire (BWR 2)

Essential characteristic	Performance
Reaction to fire of fasteners and fixtures made of metal	Class A1
Reaction to fire of fixtures made of polyamide or HDPE	No performance assessed
Resistance to fire	No performance assessed

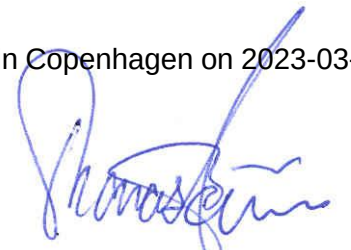
4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

In accordance with EAD 33083-02-0601, the applicable European legal act is: 1997/463/EC.
The system to be applied is: 2+

5 Technical details necessary for the implementation of the AVCP system, as foreseen in the applicable EAD

Technical details necessary for the implementation of the AVCP system are laid down in the control plan deposited at ETA-Danmark prior to CE marking.

Issued in Copenhagen on 2023-03-03 by



Thomas Bruun
Managing Director, ETA-Danmark

CELO cable and pipe fixings: description

Table A1: Fixtures made of plastics

ABT	UT	TBB
		

WSC	WDC
	

FP	FPD	TBBL
		

Table A2: Fixtures made of steel

PFT	DFT	AAT
		

ATR	CHS
	

ATV





CELO cable and pipe fixings	**Annex A1**
Product description View and profile of the product	




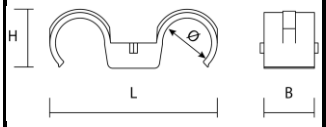
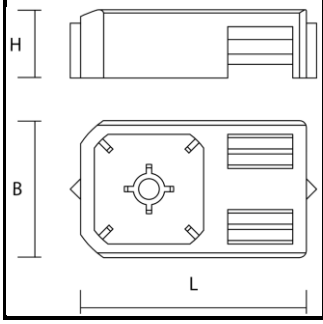
CELO nail XHA22, XHA27, XHA32 and XHA38



CELO cable and pipe fixings: dimensions and materials

Table A3: Fixtures made of plastic

Cable and pipe fixings						
	Designation	**Dimensions and material**				
ABT		**L**	**H**	**B**	**Ø**	**Material**
	ABT 14-18	24	35,6	20	14,5	PA6
	ABT 20-25	29	45,5	20	45,5	
	ABT 26-32	36	53,6	20	53,6	
	ABT 35-42	45	66,4	20	66,4	
UT		**L**	**H**	**B**	**Ø**	**Material**
	UT16	23	25,5	16	15,5	HDPE
	UT20	25	29,5	16	19,5	
	UT25	30,5	34	16	24,5	
	UT32	38	42	16	31	
	UT40	46	50	16	39	
TBB		**L**		**H**		**Material**
	TBB	27,5		13		PA6

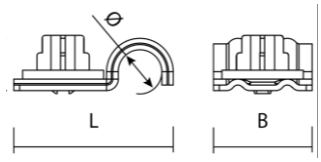

Cable and pipe fixings						
	Designation	**Dimensions and material**				
WSC		**L**	**H**	**B**		**Material**
	WSC	127	17	20		PA6
WDC		**L**	**H**	**B**		**Material**
	WDC	234	17	20		PA6
FP		**L**	**H**	**B**	**Ø**	**Material**
	FP-16	41,5	18,5	23	14,5	HDPE
	FP-18	43,5	20,5		16,5	
	FP-20	45,5	22,5		18,5	
	FP-22	47,5	24,5		20,5	
	FP-25	50,5	27,5		23,5	
	FP-28	53,5	30,5		26,5	
	FP-32	57,5	24,5		30,5	
FPD		**L**	**H**	**B**	**Ø**	**Material**
	FPD-16-19	59	19,5	20	15,5	PP
	FPD-20-23	68	23,75		19,5	
	FPD-25-28	81	29		24,5	
	FPD-32-35	96,5	36,25		31,5	
TBBL		**L**	**H**	**B**		**Material**
	TBBL	33	10	20		PA6

CELO cable and pipe fixings

Annex A3

Product description
Dimensions and materials

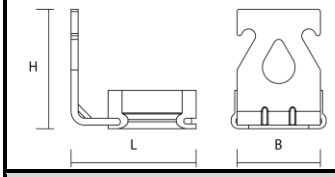

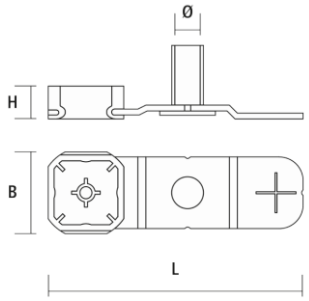
Table A4: Fixtures made of steel

Cable and pipe fixings					
	Designation	Dimensions and material			
PFT		**L**	**B**	**Ø**	**Material**
	PFT-5	24	17	4,5	Steel
	PFT-6	26		6	
	PFT-7	26,5		6,5	
	PFT-8	27,5		7,5	
	PFT-10	29,5		9,5	
	PFT-12	31,5		11,5	
	PFT-14	33,5		13,5	
	PFT-16	34,5		15,5	
	PFT-18	36,5		17,5	
	PFT-20	38,5		19,5	
	PFT-22	40,5		21,5	
	PFT-25	43,5		24,5	
	PFT-28	46,5		27,5	
	PFT-32	52		31,5	
	PFT-40	60		39,5	
	PFT-50	70		49,5	
DFT		**L**	**B**	**Ø**	**Material**
	DFT-5	33	17	4,5	Steel
	DFT-6	37		6	
	DFT-7	38		6,5	
	DFT-8	40		7,5	
	DFT-10	44		9,5	
	DFT-12	48		11,5	
	DFT-16	56		15,5	
	DFT-18	60		17,5	
	DFT-20	64		19,5	
	DFT-22	68		21,5	
	DFT-25	74		24,5	
	DFT-28	80		27,5	
	DFT-32	88		31,5	

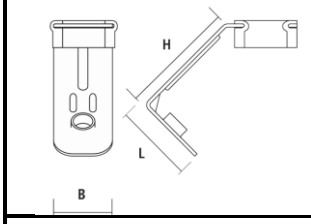
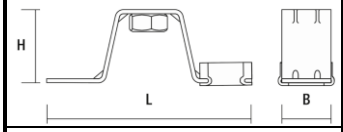
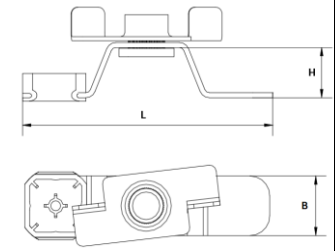
CELO cable and pipe fixings

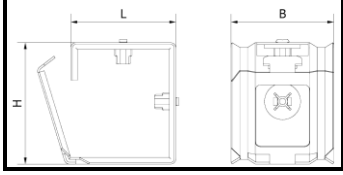
Annex A4

Product description
Dimensions and materials

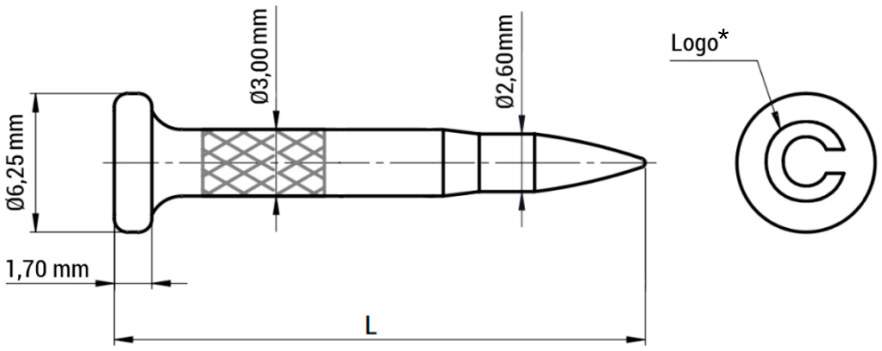
Cable and pipe fixings						
	Designation	Dimensions and material				
AAT		**L**	**H**	**B**		**Material**
	AAT	26	26	18		Steel
ATR		**L**	**H**	**B**	**Ø**	**Material**
	ATR-M6	35	8,5	18	M6X6	Steel
	ATR-M8C	64	8,5	18	M8X9	Steel
	ATR-M8L				M8X18	

CELO cable and pipe fixings	**Annex A5**
Product description Dimensions and materials	

ATV		L	H	B	Ø	Material
	ATV-M4	20	32	18	M4	Steel
	ATV-M5				M5	
	ATV-M6				M6	
	ATVS-M8	75	25	18	M8	Steel
	ATV-M8	75	15	18	M8	

CHS		L	H	B	Material
	CHS	47	41	40	Steel
		35	87	40	

CELO XHA nail: dimensions and material



*Brand marking is optional

Table A5: Power-actuated fastener

XHA nail		XHA22	XHA27	XHA32	XHA38
L	(mm)	22	27	32	38
Material		Hardened carbon steel, hardness 53-57 HRC			

Specification of intended use

Anchorages subject to

- Dead-loads of uniaxially spanned flexible or rigid cables and pipes.
- Static or quasi-static loading in reinforced or unreinforced concrete.
- Multiple fixing of non-structural application.

Base materials

- Strength classes C20/25 to C50/60 according to EN 206-1.
- Cracked and non-cracked concrete.

Use conditions

- Structures subject to dry internal conditions.
- Temperature range:
  Fixtures made of steel: between -40ºC to +80ºC,
  Fixtures made of plastic: maximum long-term temperature +24ºC, maximum short-term temperature +40ºC;
  for plastic fixtures made of polyamide minimum long-term temperature -20ºC and for plastic fixtures made of polyethylene minimum long-term temperature 0ºC.
- The fixtures made of PE cannot be exposed to UV-radiation for more than 6 weeks.

Design

- Conditions: Both ends of the chain are fixed supports (e.g. fixation in a cable-terminal box or where cables are led through interior rigid walls).
- Design: $F = g \cdot l \leq F_{s,max}$
  With:
  F = dead load of the cable or conduit acting on the fixture made of plastic or steel in N.
  g = dead load of the cable or conduit in N/m.
  l = spacing of the fasteners in m.
  $F_{s,max}$ = maximum service load (maximum possible loads) $N_{s,max}$ or $V_{s,max}$ in N according to Annex C1 to C6.

Notes:

- A potential influence of an eccentric load introduction into the power-actuated nail is taken into consideration in corresponding published loads shown in Annex C1 to C6.

- For fixtures made of plastic, the long-term effect due to creep is taken into consideration according to EN ISO 899-1.

- The loads given in Annexes C1 to C6 include the required safety against total failure of the global system according to EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010 (Reliability class RC2, ultimate limit state, $\beta \geq 1.5$).

  The corresponding maximum service loads are valid for potential gaps due to single or maximum 3 fastener failures next to each other (see Annex C1 to C6). The fastener may be used if the cable sagging due to the given gaps have not bad appearance and the designer/user accepts these gaps.

CELO cable and pipe fixings	**Annex B1**
Intended use Specification of intended use	

- The loads given in Annexes C1 to C6 include the required safety against local failure according to EN 1990:2002 + A1:2005/AC:2010 (Reliability class RC1, ultimate limit state, $\beta \geq 3.3$).

  The corresponding maximum service loads are valid for potential gaps due to single or maximum 4 fastener failure next to each other (see Annex C1 to C6). The fastener may be used if the cable sagging due to the given gaps do not lead to a risk of use and the designer/user accepts these gaps.

Installation

- Fastener installation carried out by appropriately qualified personnel.
- Fastener installation in accordance with the manufacturer's specifications and drawings and using the specified installation device.
- Fasteners to be installed ensuring not less than the minimum effective anchorage depth of 11mm. If the embedment depth is smaller than the minimum effective anchorage depth the nail must be assumed as a setting defect.
- Use of setting tool according to Annex B5.

Table B1: Concrete and installation parameters

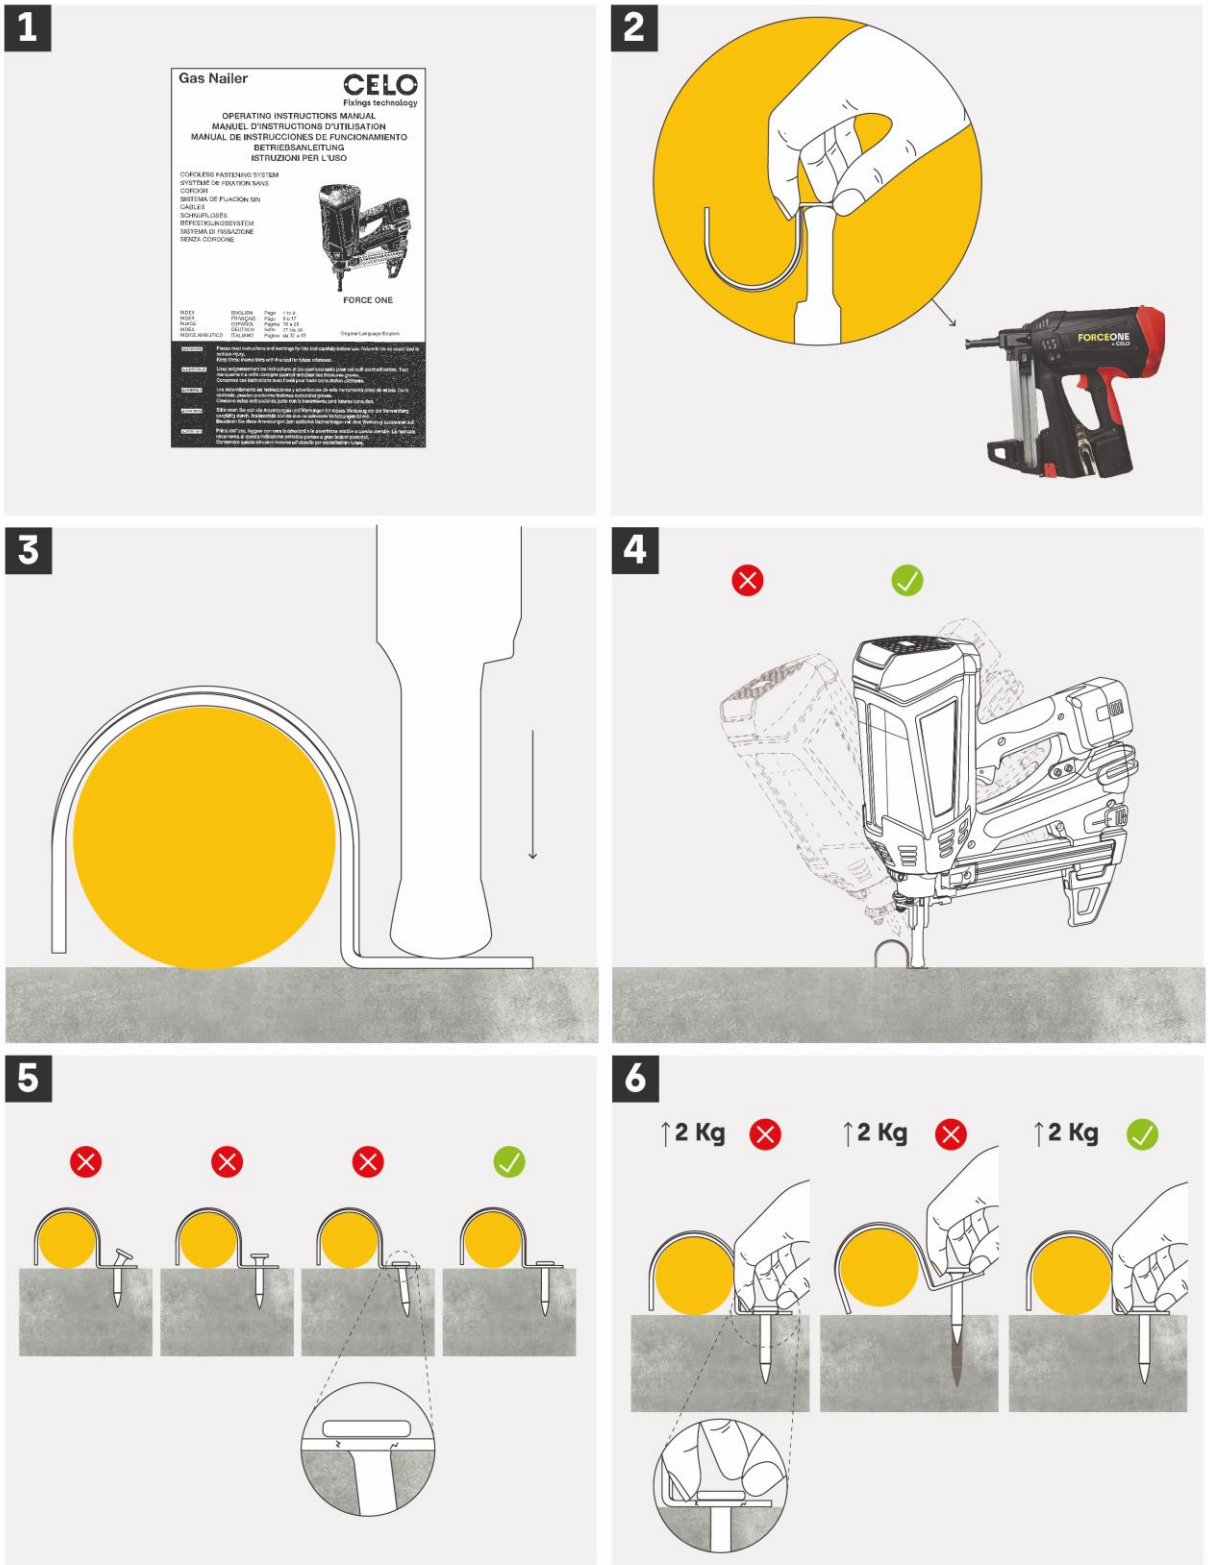
Power-actuated fastener		XHA22	XHA27	XHA32	XHA38
Minimum concrete strength class	[-]	C20/25			
Maximum concrete strength class	[-]	C50/60			
Minimum spacing s_{min}	[mm]	200			
Minimum edge distance c_{min}	[mm]	150			
Minimum thickness of concrete member h_{min}	[mm]	80			
Effective embedment depth	[mm]	≥ 11			

Power-actuated fastening tool

Table B3: Power-actuated fastening tool

Fastening tool
FORCE ONE by CELO with nails XHA
 Fastening tool FONE: gas driven

Installation instruction



CELO cable and pipe fixings	**Annex B5**
Intended use Installation instruction	

Table C1: Maximum service loads $N_{s,max}$ and $V_{s,max}$

The acceptable gap corresponds to the number of failures next to each other.

ABT with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,3	1,7	4,3	5,6
	2	15,0	19,5	45,0	58,5
	3	30,8	40,0	78,0	101,4
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	2,0	2,6	8,5	11,0
	3	8,0	10,4	25,6	33,3
	4	14,7	19,1	48,3	62,8

UT with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,0	1,3	2,0	2,6
	2	7,5	9,7	18,5	24,0
	3	13,2	17,1	37,6	48,9
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,3	1,7	4,0	5,2
	3	5,2	6,7	13,2	17,1
	4	8,3	10,8	20,0	26,0

TBB with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,3	1,7	2,0	2,6
	2	15,0	19,5	18,5	24,0
	3	30,8	40,0	60,0	78,0
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	2,0	2,6	3,3	4,3
	3	6,0	7,8	13,2	17,1
	4	11,0	14,3	17,7	23,0

WSC with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,0	1,3	-	-
	2	11,0	14,3		
	3	14,8	19,2		
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,5	1,9		
	3	6,0	7,8		
	4	8,3	10,8		

WDC with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,3	1,7	-	-
	2	12,5	16,2		
	3	11,6	15,1		
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	2,0	2,6		
	3	6,0	7,8		
	4	8,3	10,8		

FP with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,3	1,7	4,3	5,6
	2	13,5	17,5	23,5	30,5
	3	24,0	31,2	6,8	8,8
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,5	1,9	23,5	30,5
	3	6,4	8,3	6,8	8,8
	4	12,3	16,0	15,7	20,4

FPD with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,0	1,3	4,3	5,6
	2	12,9	16,8	21,0	27,3
	3	26,0	33,8	16,8	21,8
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,3	1,7	8,5	11,0
	3	5,2	6,7	18,0	23,4
	4	11,0	14,3	17,7	23,0

TBBL with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	0,6	0,8	1,7	2,2
	2	8,0	10,4	11,5	14,9
	3	18,0	23,4	12,4	16,1
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,0	1,3	2,5	3,2
	3	3,2	4,1	8,0	10,4
	4	7,3	9,5	10,0	13,0

PFT with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,3	1,7	3,7	4,8
	2	13,5	17,5	32,5	42,2
	3	29,6	38,5	60,0	78,0
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,5	1,9	6,5	8,4
	3	6,8	8,8	21,2	27,5
	4	11,0	14,3	33,3	43,3

DFT with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	0,3	0,4	4,3	5,6
	2	6,5	8,4	45,0	58,5
	3	14,8	19,2	84,0	109,2
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,0	1,3	8,5	11,0
	3	3,2	4,1	26,0	33,8
	4	5,7	7,4	50,0	65,0

AAT with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,0	1,3	-	-
	2	10,5	13,6		
	3	21,2	27,5		
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,3	1,7		
	3	4,8	6,2		
	4	10,0	13,0		

ATR with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	0,3	0,4	4,3	5,6
	2	6,5	8,4	45,0	58,5
	3	13,2	17,1	86,0	111,8
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,0	1,3	8,5	11,0
	3	3,2	4,1	30,0	39,0
	4	7,0	9,1	50,0	65,0

ATV-M4, M5 and M6 with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,0	1,3	-	-
	2	13,5	17,5		
	3	28,8	37,4		
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,5	1,9		
	3	6,8	8,8		
	4	12,3	16,0		

ATVS-M8 with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,3	1,7	-	-
	2	15,0	19,5		
	3	30,8	40,0		
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,5	1,9		
	3	6,4	8,3		
	4	12,3	16,0		

ATV-M8 with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,3	1,7	-	-
	2	15,0	19,5		
	3	28,8	37,4		
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,5	1,9		
	3	6,8	8,8		
	4	12,3	16,0		

CHS 41x47 with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,3	1,7	5,3	6,9
	2	15,0	19,5	40,0	52,0
	3	29,6	38,5	76,0	98,8
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,8	2,3	6,5	8,4
	3	6,8	8,8	24,0	31,2
	4	11,0	14,3	43,0	55,9

CHS 87x35 with XHA					
Number of fixing points n_1 = 100		Maximum tension service load $N_{s,max}$ [N]		Maximum shear service load $V_{s,max}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Acceptable gap for serviceability limit state β ≥ 1.5	1	1,0	1,3	0,0	0,0
	2	14,0	18,2	4,0	5,2
	3	28,4	36,9	8,0	10,4
Acceptable gap for local failure β ≥ 3.3	2	1,8	2,3	0,8	1,0
	3	6,4	8,3	2,6	3,4
	4	12,3	16,0	4,5	5,8

„ETA-Danmark A/S“
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Tel.: +45 72 24 59 00
Faks.: +45 72 24 59 04
Svetainė www.etadanmark.dk

Įgaliota ir notifikuota pagal
2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.
305/2011

EOTA NARĖ

2023-03-03 Europos techninis vertinimas ETA-22/0613

I bendroji dalis

Techninio vertinimo įstaiga, išduodanti ETV ir paskirta pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 29 straipsnį: „ETA-Danmark A/S“

Statybos produkto komercinis pavadinimas:	„CELO“ kabelių ir vamzdžių tvirtinimo elementai
Produkto kategorija, kuriai priskirtas nurodytas statybos produktas:	Tvirtinimai elektriniams įrankiams, skirti daugkartiniam naudojimui betone, nekonstrukciniam panaudojimui
Gamintojas:	„CELO FIJACIONES S.L.“ C/Rosselló, 7 08211 Castellar del Vallès (Barselona) ISPANIJA Svetainė: www.celofixings.com
Gamykla:	19 gamykla
Šiame Europos techniniame vertinime yra:	21 lapai, įskaitant 17 priedų, kurie yra neatsiejama šio dokumento dalis
Šis Europos techninis vertinimas išduotas pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011, remiantis	EAD 330083-02-0601
Ši redakcija pakeičia:	

Šio Europos techninio vertinimo vertimai į kitas kalbas visiškai atitinka išduotą dokumento originalą ir turėtų būti juo laikomi.

Šis Europos techninis vertinimas yra perduodamas pilna apimti (įskaitant jo perdavimą elektroninio ryšio priemonėmis), (išskyrus aukščiau nurodytus konfidencialius priedus). Vertinimo dalinės kopijos gali būti daromos tik esant rašytiniam Techninį vertinimą išdavusios organizacijos sutikimui. Bet koks dalinis atgaminimas turi būti nurodomas kaip toks.

Šį Europos techninį vertinimą jį išduodanti techninio vertinimo įstaiga gali panaikinti, visų pirma pagal informaciją, kurią pateikia Komisija pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011 25 straipsnio 3 punktą.

II SPECIALIOJI EUROPOS TECHNINIO VERTINIMO DALIS

1 Techninis produkto aprašymas

„CELO“ kabelių ir vamzdžių tvirtinimo detalės elektriniams įrankiams susideda iš tvirtinimo elemento elektriniams įrankiams („CELO“ vinys XHA), pagaminto iš cinkuoto plieno, ir detalės pagal A1 priedą, pagamintą iš cinkuoto plieno, poliamido arba HDPE. Tvirtinimo elementai elektriniams įrankiams įsukami į betoną naudojant dujinį tvirtinimo įrankį („CELO FORCE ONE“). Jie pritvirtinami prie betono sukepinimo ir mechaninio blokavimo būdu.
Produkto aprašymas pateiktas priede A.

2 Numatytos paskirties specifikacija pagal taikomą Europos vertinimo dokumentą (toliau – EAD)

3 skirsnyje nurodytos eksploatacinės savybės galioja tik tuo atveju, jei tvirtinimas naudojamas pagal B priede pateiktas specifikacijas ir sąlygas.

Tikrinimo ir vertinimo metodai, kuriais grindžiamas šis EAD, leidžia daryti prielaidą, kad tvirtinimo elementų tarnavimo laikas yra mažiausiai 50 metų.

Techniniai vertinimai pagrįsti prielaida, kad numatomas tvirtinimų tarnavimo laikas yra 50 metų.

Nurodymai apie eksploatacinį laikotarpį negali būti laikomi gamintojo arba vertinimo įstaigos suteikta garantija, bet turi būti laikomi tik informacine nuoroda renkantis reikiamus produktus atsižvelgiant į numatomą ekonomiškai pagrįstą eksploatacinį visos konstrukcijos laikotarpį.

3 Produkto eksploatacinės savybės ir nuorodos į jo vertinimui naudotus metodus

3.1 Mechaninis atsparumas ir stabilumas (BWR 1)

Pagrindinė charakteristika	Eksploatacinės savybės
Maksimalios eksploatacinės apkrovos neįtrūkusiame ir įtrūkusiame betone	Žr. C1–C6 priedus
Tvirtinimo taškų skaičius – n_1	$10 \leq n_1 \leq 100$
Vienodas atstumas tarp tvirtinimo taškų	≤ 1 m
Priimtini tarpai (vienas šalia vienas kito esantys lūžiai) vietiniam lūžiui	Žr. C1–C6 priedus
Priimtini tarpai (vienas šalia vienas kito esantys lūžiai) aptarnaujamumo ribinei būsenai	Žr. C1–C6 priedus
Patvarumas	Patvarumas užtikrinamas tuo atveju, jei atsižvelgiama į B priede nurodytas numatomo panaudojimo būdo specifikacijas.

3.2 Sauga gaisro atveju (BDR 2)

Pagrindinė	Eksploatacinės
Metalinių tvirtinimo elementų ir tvirtinimo detalių reakcija į ugnį	Klasė A1
Iš poliamido arba HDPE pagamintų tvirtinimo detalių reakcija į ugnį	Nenustatinėta
Atsparumas ugniai	Nenustatinėta

4 Eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimas ir patikrinimas (ESPAP)

Pagal EAD Nr. 33083-02-0601 taikomas Europos teisės aktas: 1997/463/EB. Taikytina sistema: 2+

5 Techniniai duomenys, reikalingi ESPVP sistemai įdiegti, kaip numatyta taikomame EAD

Techniniai duomenys, reikalingi ESPAP sistemos įgyvendinimui, yra pateikiami „ETA-Danmark“ pateiktame kontrolės plane prieš CE ženklinimą.

Išdavė Kopenhagoje 2023-03-03

/*Parašas*/
Thomas Bruun
„ETA-Danmark“ vykdomasis direktorius

„CELO“ kabelių ir vamzdžių tvirtinimo elementai: aprašymas

A1 lentelė: Montavimo elementai iš plastiko

ABT	UT	TBB
		
WSC	**WDC**	
		
FP	**FPD**	**TBBL**
		

A2 lentelė: Montavimo elementai iš plieno

PFT	DFT	AAT
		
ATR	**CHS**	
		
ATV		
		




„CELO“ kabelių ir vamzdžių tvirtinimo elementai	**A1 priedas**
Produkto aprašymas Produkto vaizdas ir profilis	

„CELO“ vinis XHA22, XHA27, XHA32 ir XHA38




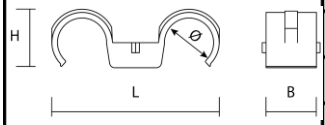
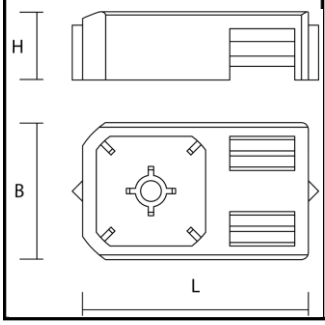


CELO kabelių ir vamzdžių tvirtinimo detalės: matmenys ir medžiagos

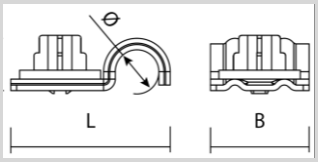
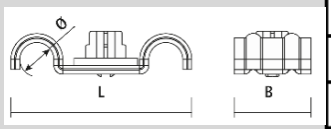
A3 lentelė: Montavimo elementai iš plastiko

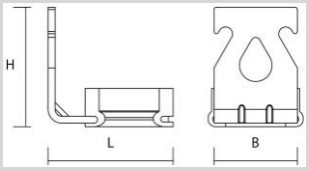

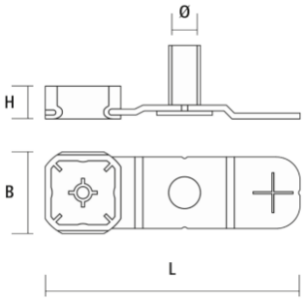
Kabelių ir vamzdžių tvirtinimo elementai						
	Pavadinimas	**Matmenys ir medžiaga**				
ABT		**L**	**H**	**B**	**Ø**	**Medžiaga**
	ABT 14-18	24	35,6	20	14,5	PA6
	ABT 20-25	29	45,5	20	45,5	
	ABT 26-32	36	53,6	20	53,6	
	ABT 35-42	45	66,4	20	66,4	
UT		**L**	**H**	**B**	**Ø**	**Medžiaga**
	UT16	23	25,5	16	15,5	DTPE
	UT20	25	29,5	16	19,5	
	UT25	30,5	34	16	24,5	
	UT32	38	42	16	31	
	UT40	46	50	16	39	
TBB		**L**		**H**		**Medžiaga**
	TBB	27,5		13		PA6

„CELO“ kabelių ir vamzdžių tvirtinimo elementai	**A2 priedas**
Produkto aprašymas Matmenys ir medžiagos	

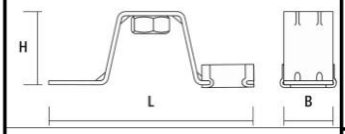
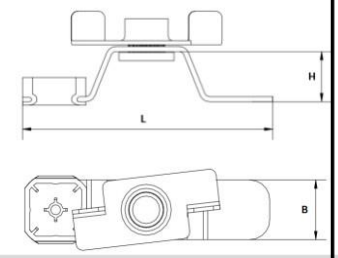
Kabelių ir vamzdžių tvirtinimo elementai						
	Pavadinimas	**Matmenys ir medžiaga**				
WSC		**L**	**H**	**B**		**Medžiaga**
	WSC	127	17	20		PA6
WDC		**L**	**H**	**B**		**Medžiaga**
	WDC	234	17	20		PA6
PA		**L**	**H**	**B**	**Ø**	**Medžiaga**
	FP-16	41,5	18,5	23	14,5	DTPE
	FP-18	43,5	20,5		16,5	
	FP-20	45,5	22,5		18,5	
	FP-22	47,5	24,5		20,5	
	FP-25	50,5	27,5		23,5	
	FP-28	53,5	30,5		26,5	
	FP-32	57,5	24,5		30,5	
FPD		**L**	**H**	**B**	**Ø**	**Medžiaga**
	FPD-16-19	59	19,5	20	15,5	PP
	FPD-20-23	68	23,75		19,5	
	FPD-25-28	81	29		24,5	
	FPD-32-35	96,5	36,25		31,5	
TBBL		**L**	**H**	**B**		**Medžiaga**
	TBBL	33	10	20		PA6

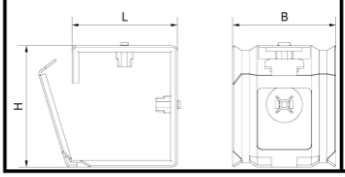
A4 lentelė: Montavimo elementai iš plieno

Kabelių ir vamzdžių tvirtinimo elementai					
	Pavadinimas	Matmenys ir medžiaga			
PFT		**L**	**B**	**Ø**	**Medžiaga**
	PFT-5	24	17	4,5	Plienas
	PFT-6	26		6	
	PFT-7	26,5		6,5	
	PFT-8	27,5		7,5	
	PFT-10	29,5		9,5	
	PFT-12	31,5		11,5	
	PFT-14	33,5		13,5	
	PFT-16	34,5		15,5	
	PFT-18	36,5		17,5	
	PFT-20	38,5		19,5	
	PFT-22	40,5		21,5	
	PFT-25	43,5		24,5	
	PFT-28	46,5		27,5	
	PFT-32	52		31,5	
	PFT-40	60		39,5	
	PFT-50	70		49,5	
DFT		**L**	**B**	**Ø**	**Medžiaga**
	DFT-5	33	17	4,5	Plienas
	DFT-6	37		6	
	DFT-7	38		6,5	
	DFT-8	40		7,5	
	DFT-10	44		9,5	
	DFT-12	48		11,5	
	DFT-16	56		15,5	
	DFT-18	60		17,5	
	DFT-20	64		19,5	
	DFT-22	68		21,5	
	DFT-25	74		24,5	
	DFT-28	80		27,5	
	DFT-32	88		31,5	

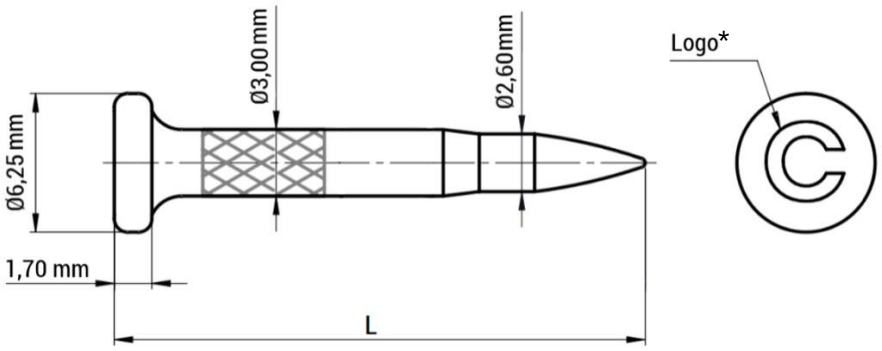
Kabelių ir vamzdžių tvirtinimo elementai						
	Pavadinimas	**Matmenys ir medžiaga**				
AAT		**L**	**H**	**B**		**Medžiaga**
	AAT	26	26	18		Plienas
ATR		**L**	**H**	**B**	**Ø**	**Medžiaga**
	ATR-M6	35	8,5	18	M6X6	Plienas
	ATR-M8C	64	8,5	18	M8X9	Plienas
	ATR-M8L				M8X18	

„CELO“ kabelių ir vamzdžių tvirtinimo elementai	**A5 priedas**
Produkto aprašymas Matmenys ir medžiagos	

ATV		L	H	B	Ø	Medžiaga
	ATV-M4	20	32	18	M4	Plienas
	ATV-M5				M5	
	ATV-M6				M6	
	ATVS-M8	75	25	18	M8	Plienas
	ATV-M8	75	15	18	M8	

CHS		L	H	B	Medžiaga
	CHS	47	41	40	Plienas
		35	87	40	

„CELO“ XHA vinis: matmenys ir medžiaga



*Prekės ženklo žymėjimas yra neprivalomas

A5 lentelė: Tvirtinimo elementas elektriniams įrankiams

XHA vinis		XHA22	XHA27	XHA32	XHA38
L	(mm)	22	27	32	38
Medžiaga		Grūdintas anglinis plienas, kietumas 53-57 HRC			

Numatytos paskirties specifikacija

Tvirtinimams galioja šios sąlygos

- Vienaašių lanksčių arba standžių kabelių ir vamzdžių negyvojo svorio apkrovos.
- Statinė arba kvazistatinė apkrova gelžbetonyje arba negelžbetonyje.
- Daugkartiniam tvirtinimui ne konstrukcinėms reikmėms.

Pagrindo medžiagos

- Stiprumo klasės nuo C20/25 iki C50/60 pagal EN 206:1.
- Įtrūkęs ir neįtrūkęs betonas.

Naudojimo sąlygos

- Konstrukcijos, veikiamos sausų vidaus sąlygų.
- Temperatūros intervalas:
  Tvirtinimo elementai iš plieno: nuo -40 ºC iki +80 ºC,
  Tvirtinimo elementai pagaminti iš plastiko: maksimali ilgalaikė temperatūra +24 ºC, maksimali trumpalaikė temperatūra +40 ºC;
  plastikiniams tvirtinimo elementams iš poliamido minimali ilgalaikė temperatūra -20 ºC ir plastikiniams tvirtinimo elementams iš polietileno minimali ilgalaikė temperatūra 0 ºC.
- Iš PE pagaminti tvirtinimo elementai negali būti veikiami UV spindulių ilgiau nei 6 savaites.

Projektavimas

- Sąlygos: Abu grandinės galai yra fiksuotos atramos (pvz., fiksavimas kabelių gnybtų spintoje arba ten, kur kabeliai pravesti per vidines standžias sienas).
- Konstrukcija: $F = g \cdot l \leq F_{s,maks.}$
  Čia:
  F = kabelio arba vamzdžio negyvojo svorio apkrova niutonais, veikianti tvirtinimo elementą iš plastiko arba plieno.
  g = kabelio arba vamzdžio negyvojo svorio apkrova N/m.
  l = atstumas tarp tvirtinimo elementų m.
  $F_{s,maks.}$ = didžiausia eksploatacinė apkrova (didžiausios galimos apkrovos) $N_{s,maks.}$ arba $V_{s,maks.}$ N pagal C1–C6 priedus.

Pastabos:

- Į galimą ekscentrinės apkrovos poveikio elektriniu įrankiu įmontuotam viniui įtaką atsižvelgiama esant atitinkamoms paskelbtoms apkrovoms, nurodytoms C1–C6 prieduose.

- Pagal EN ISO 899-1 tvirtinimams iš plastiko atsižvelgiama į ilgalaikį slinkimo poveikį.

- C1–C6 prieduose nurodytos apkrovos apima reikiamą saugą nuo visiško visuotinės sistemos lūžio pagal EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010 (Patikimumo klasė RC2, ribinė būsena, β ≥ 1,5).

  Atitinkamos didžiausios eksploatacinės apkrovos galioja galimiems tarpams, atsiradusiems dėl vieno arba daugiausiai 3 greta esančių tvirtinimo detalių lūžių (žr. C1–C6 priedus). Tvirtinimo detalė gali būti naudojama, jei dėl nurodytų tarpų nuslinkęs kabelis atrodo neblogai ir projektuotojas/naudotojas sutinka su šiais tarpais.

- C1–C6 prieduose nurodytos apkrovos apima reikiamą saugą nuo vietinio lūžio pagal EN 1990:2002 + A1:2005/AC:2010 (Patikimumo klasė RC1, ribinė būsena, β ≥ 3,3).

  Atitinkamos didžiausios eksploatacinės apkrovos galioja galimiems tarpams, atsiradusiems dėl vieno arba daugiausiai 4 greta esančių tvirtinimo detalių lūžių (žr. C1–C6 priedus). \ Tvirtinimo detalė gali būti naudojama, jei dėl nurodytų tarpų nuslinkęs kabelis nelemia naudojimo rizikos ir projektuotojas/naudotojas sutinka su šiais tarpais.

Montavimas

- Tvirtinimo detales montuoja tinkamai kvalifikuotas personalas.
- Tvirtinimo elemento sumontavimas pagal gamintojo specifikacijas ir brėžinius, naudojant nurodytą montavimo prietaisą.
- Montuojamos tvirtinimo detalės, užtikrinančios ne mažesnį nei minimalų 11 mm efektyvų tvirtinimo gylį. Jei įterpimo gylis yra mažesnis už minimalų efektyvų tvirtinimo gylį, vinis turi būti laikoma tvirtinimo defektu.
- Nustatymo įrankio naudojimas pagal B5 priedą.

B1 lentelė: Betono ir montavimo parametrai

Tvirtinimo elementas		XHA22	XHA27	XHA32	XHA38
Minimali betono stiprumo klasė	[-]	C20/25			
Maksimali betono stiprumo klasė	[-]	C50/60			
Minimalus atstumas s_{min}	[mm]	200			
Minimalus atstumas iki krašto	[mm]	150			
Minimalus konstrukcinio betono elemento	[mm]	80			
Efektyvus įtvirtinimo gylis	[mm]	≥ 11			

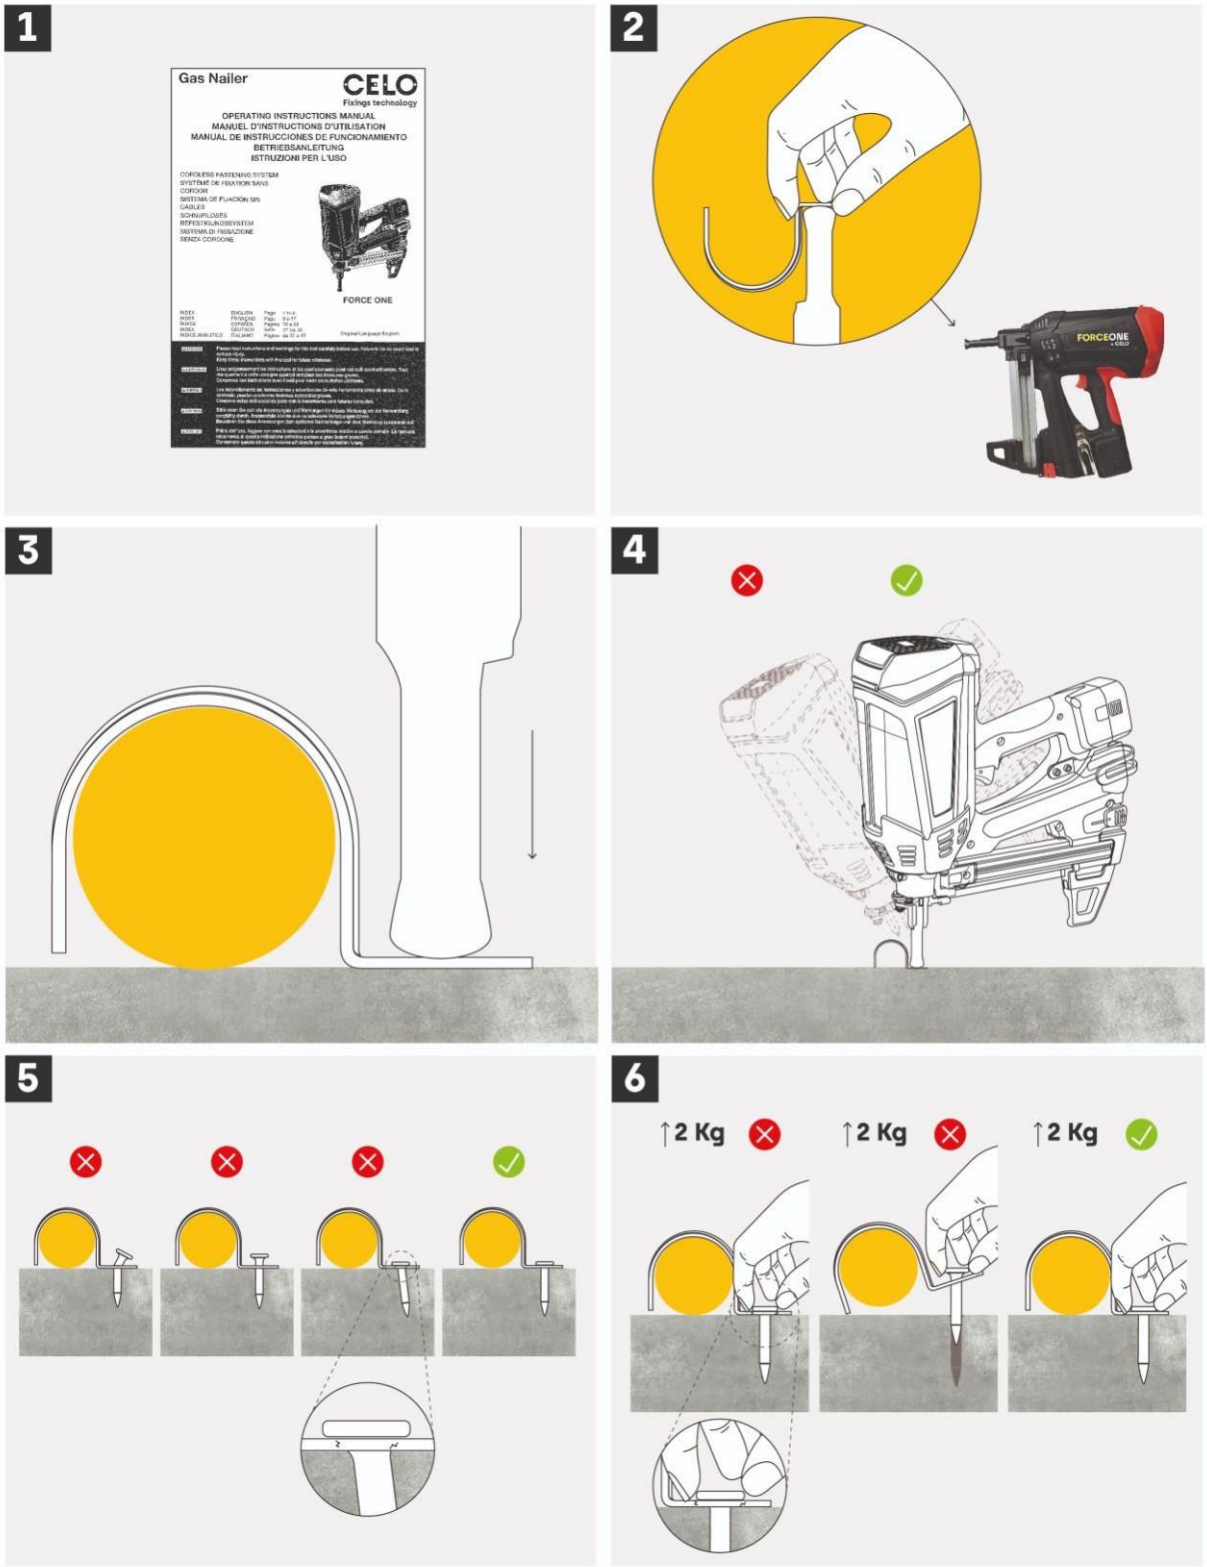
Elektrinis montavimo įrankis

B3 lentelė: Elektrinis montavimo įrankis

Tvirtinimo įrankis
„FORCE ONE by CELO“ su vinimis XHA
 Tvirtinimo įrankis „FONE“: dujinis

„CELO“ kabelių ir vamzdžių tvirtinimo elementai	**B4 priedas**
Numatyta paskirtis Elektrinis montavimo įrankis	

Montavimo instrukcija



„CELO“ kabelių ir vamzdžių tvirtinimo elementai	**B5 priedas**
Numatyta paskirtis Montavimo instrukcija	

C1 lentelė: Maksimalios eksploatacinės apkrovos $N_{s,maks.}$ ir $V_{s,maks.}$

Priimtinas tarpas atitinka vieną šalia kito esančių lūžių skaičių.

ABT su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,3	1,7	4,3	5,6
	2	15,0	19,5	45,0	58,5
	3	30,8	40,0	78,0	101,4
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	2,0	2,6	8,5	11,0
	3	8,0	10,4	25,6	33,3
	4	14,7	19,1	48,3	62,8

UT su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,0	1,3	2,0	2,6
	2	7,5	9,7	18,5	24,0
	3	13,2	17,1	37,6	48,9
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,3	1,7	4,0	5,2
	3	5,2	6,7	13,2	17,1
	4	8,3	10,8	20,0	26,0

TBB su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,3	1,7	2,0	2,6
	2	15,0	19,5	18,5	24,0
	3	30,8	40,0	60,0	78,0
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	2,0	2,6	3,3	4,3
	3	6,0	7,8	13,2	17,1
	4	11,0	14,3	17,7	23,0

WSC su XHA

Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,\ maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,0	1,3	-	-
	2	11,0	14,3		
	3	14,8	19,2		
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,5	1,9		
	3	6,0	7,8		
	4	8,3	10,8		

WDC su XHA

Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,\ maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,3	1,7	-	-
	2	12,5	16,2		
	3	11,6	15,1		
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	2,0	2,6		
	3	6,0	7,8		
	4	8,3	10,8		

FP su XHA

Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,\ maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,3	1,7	4,3	5,6
	2	13,5	17,5	23,5	30,5
	3	24,0	31,2	6,8	8,8
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,5	1,9	23,5	30,5
	3	6,4	8,3	6,8	8,8
	4	12,3	16,0	15,7	20,4

FPD su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,\ maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,0	1,3	4,3	5,6
	2	12,9	16,8	21,0	27,3
	3	26,0	33,8	16,8	21,8
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,3	1,7	8,5	11,0
	3	5,2	6,7	18,0	23,4
	4	11,0	14,3	17,7	23,0

TBBL su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,\ maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	0,6	0,8	1,7	2,2
	2	8,0	10,4	11,5	14,9
	3	18,0	23,4	12,4	16,1
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,0	1,3	2,5	3,2
	3	3,2	4,1	8,0	10,4
	4	7,3	9,5	10,0	13,0

PFT su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,\ maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,3	1,7	3,7	4,8
	2	13,5	17,5	32,5	42,2
	3	29,6	38,5	60,0	78,0
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,5	1,9	6,5	8,4
	3	6,8	8,8	21,2	27,5
	4	11,0	14,3	33,3	43,3

DFT su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	0,3	0,4	4,3	5,6
	2	6,5	8,4	45,0	58,5
	3	14,8	19,2	84,0	109,2
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,0	1,3	8,5	11,0
	3	3,2	4,1	26,0	33,8
	4	5,7	7,4	50,0	65,0

AAT su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,0	1,3	-	-
	2	10,5	13,6		
	3	21,2	27,5		
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,3	1,7		
	3	4,8	6,2		
	4	10,0	13,0		

ATR su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	0,3	0,4	4,3	5,6
	2	6,5	8,4	45,0	58,5
	3	13,2	17,1	86,0	111,8
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,0	1,3	8,5	11,0
	3	3,2	4,1	30,0	39,0
	4	7,0	9,1	50,0	65,0

ATV-M4, M5 ir M6 su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,0	1,3	-	-
	2	13,5	17,5		
	3	28,8	37,4		
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,5	1,9		
	3	6,8	8,8		
	4	12,3	16,0		

ATVS-M8 su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,3	1,7	-	-
	2	15,0	19,5		
	3	30,8	40,0		
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,5	1,9		
	3	6,4	8,3		
	4	12,3	16,0		

ATV-M8 su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,3	1,7	-	-
	2	15,0	19,5		
	3	28,8	37,4		
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,5	1,9		
	3	6,8	8,8		
	4	12,3	16,0		

CHS 41x47 su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,\ maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,3	1,7	5,3	6,9
	2	15,0	19,5	40,0	52,0
	3	29,6	38,5	76,0	98,8
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,8	2,3	6,5	8,4
	3	6,8	8,8	24,0	31,2
	4	11,0	14,3	43,0	55,9

CHS 87x35 su XHA					
Tvirtinimo taškų skaičius n_1 = 100		Didžiausia įtempimo apkrova $N_{s,maks.}$ [N]		Didžiausia šlyties eksploatavimo apkrova $V_{s,\ maks.}$ [N]	
		C20/25	C50/60	C20/25	C50/60
Priimtinas eksploatacinės ribinės būsenos tarpas β ≥ 1,5	1	1,0	1,3	0,0	0,0
	2	14,0	18,2	4,0	5,2
	3	28,4	36,9	8,0	10,4
Priimtinas tarpas vietiniam lūžiui β ≥ 3,3	2	1,8	2,3	0,8	1,0
	3	6,4	8,3	2,6	3,4
	4	12,3	16,0	4,5	5,8

2024 m. gruodžio 10 d.

Aš, ***Jurgita Naujokaitė***, MB PROGRESO vertimų biuro vadovė ir vertėja, prisiimu atsakomybę už dokumento vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą teisingumą.

Man žinoma apie atsakomybę pagal LR BK 235 str. už melagingą ar žinomai neteisingą vertimą.

Vertėjos parašas

